

DIE STANDARD LÖSUNG FÜR DIE BURGER KING KÜCHE IN DEUTSCHLAND

Austausch jetzt: Eine sicherheitstechnische Modernisierung ist an diesen Anlagen erforderlich, wenn ein irreparabler Defekt an Schaltung oder Magnetventil auftritt, da beim Austausch eines der Geräte der Bestandsschutz erlischt.

✗ AUSBAUEN!

GASABSPERREINRICHTUNG
LSV 225V01-T12



SCHALTKASTEN
SK 32

✓ EINBAUEN!

GASABSPERREINRICHTUNG
VCLE 125V01W



KÜCHENSTEUERUNG
KCU PLUS 100ADW




Festschreibung der erforderlichen Komponenten entsprechend Burger King Weißbuch:

Typ Anzahl Verbrauch	KCU PLUS	VCLE Rp 1"	VCLE 240 Rp 1½"
	Art.-Nr. 66102220	Art.-Nr. 66101090	Art.-Nr. 15081301
3 65 kW	X	X	
4 90 kW	X		X
5 110 kW	X		X

! Max. zulässige Nennbelastung einer Gassteckdose nach VP 635-1 < 13 kW

Typ	Anschluss	Baumaße						P _e max mbar
		DN	A	A1	H1	H2	C	
VCLE 125	RP 1	25	230	70	140	32	122	100
VCLE 240*	RP 1½"	40	196	-	170	47	171	100

*RP 1½" Innengewinde ohne Ms-Verschraubungen

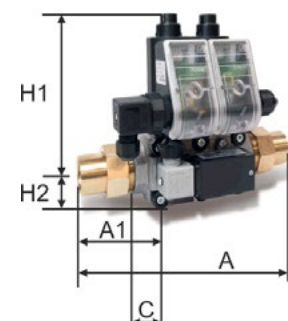

Gastechnik Kirchner GmbH & Co. KG

Gröninger Weg 7 T +49(0)7142.9191-30
74379 Ingersheim F +49(0)7142.9191-40

info@gastechnik-kirchner.de
www.gastechnik-kirchner.de